


## Ex9CHH

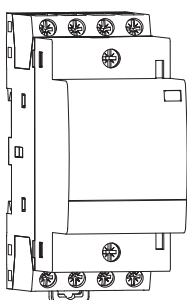

Installation contactors  
Instalační stykače  
Инсталационни контактори  
Instalačné stykače  
Styczniki instalacyjne  
Contactoare de instalare  
Instalacijski kontaktori  
Instalacijski kontaktorji  
Instaliaciniai kontaktoriai  
Instalācijas kontaktori  
Moodulkontaktorid  
Instalacioni kontaktori  
Leshues instalimi  
Инсталационни контактори  
Mégneskapcsolók  
Installationsschutz

1

## Ex9CHH

Mounting instruction  
Montážní návod  
Montážny návod  
Instrukcja montażu  
Instruțiuni de asamblare  
Montageanweisung  
Instructions de montage  
Инструкция по монтажу  
Инструкции за инсталиране  
Uputstvo za montažu  
Összeszerelési útmutató  
Montavimo instrukcijos  
Інструкція з монтажу  
Istruzioni di montaggio

Instrucciones de montaje  
Instalēšanas instrukcijas  
Paigaldusjuhendid  
Montažu upute  
Οδηγίες Εγκατάστασης  
Monteringsanvisning  
Asennusohjeita  
Montage-instructies  
Instruções de montagem  
Navodila za montažo  
Monteringsvejledningen

2

## Ex9CHH

Caution: Installation by electricians only  
Varování: Montáž pouze osobou s elektrotechnickou kvalifikací  
Uwaga: Montaż tylko przez uprawnionych instalatorów  
Atentie: Instalare numai de catre electricieni  
Varovanie: Montáž smie vykonávať iba osoba s elektrotechnickou kvalifikáciou  
Vorsicht: Montage nur durch Elektrofachkräfte  
Attention: Montage uniquement par un électricien  
Осторожно: Установка данного оборудования производится только специалистом – электриком  
Внимание: Монтаж само от ел.специалисти  
Upozoreње: Montažu izvodi samo stručno lice  
Figyelem: Szerelést kizárólag szakember végezheti  
Dêmesio: montavimo darbus gali atlikti tik kvalifikuotas specialistas-elektrikas  
Обережно: монтаж виконує виключно електрик  
Atención: Este dispositivo debe ser manipulado únicamente por personal cualificado


3

## Ex9CHH

Ex9CH16/20/25H/32H

Ex9CH40/63H

4

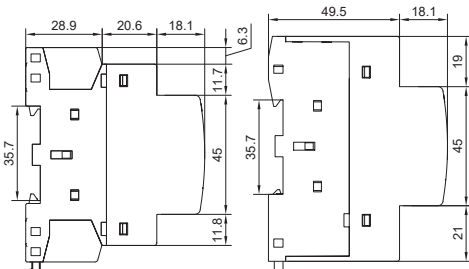


## Ex9CHH

Ex9CH16/20/25H/32H


Ex9CH40/63H

5

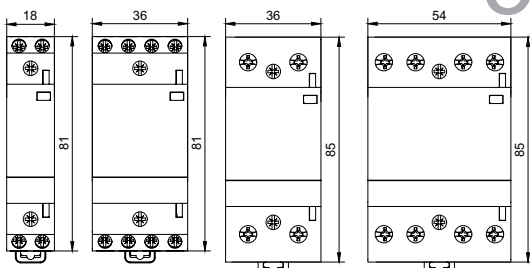


## Ex9CHH


6

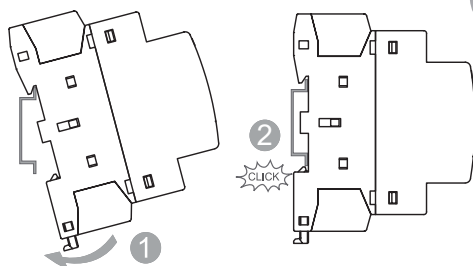


## Ex9CHH

7

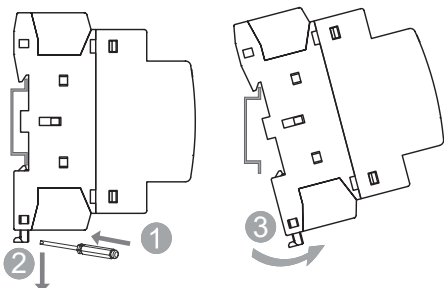


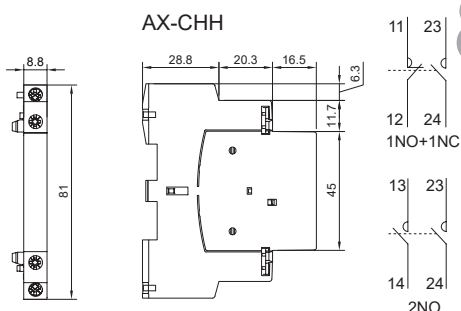

8

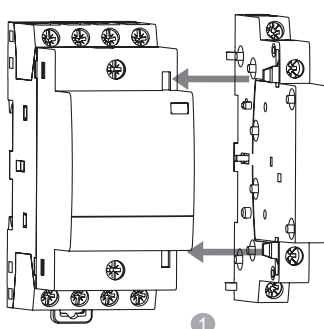

9

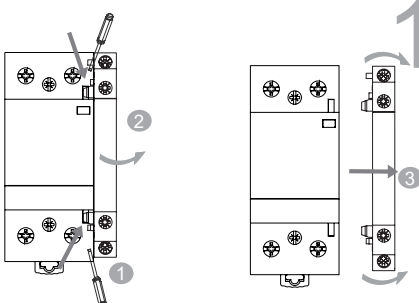


10

11

| Type        | Rating | Lenght tripping | Circuit | Tightening torque | Copper cables                                                                       |                                                                                     |
|-------------|--------|-----------------|---------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|             |        |                 |         |                   | Rigid                                                                               | Flexible or ferrule                                                                 |
|             |        |                 |         |                   |  |  |
| Ex9CH16-63H | 16-63A | 9mm             | Control | 0.8N.m            | 1.5 - 2.5mm <sup>2</sup><br>2 x 1.5mm <sup>2</sup>                                  | 1.5 - 2.5mm <sup>2</sup><br>2 x 2.5mm <sup>2</sup>                                  |
|             | 16-32A |                 | Power   |                   | 1.5-6mm <sup>2</sup>                                                                | 1-4mm <sup>2</sup>                                                                  |
|             | 40-63A | 14mm            |         | 3.5N.m            | 6-25mm <sup>2</sup>                                                                 | 6-16mm <sup>2</sup>                                                                 |

12

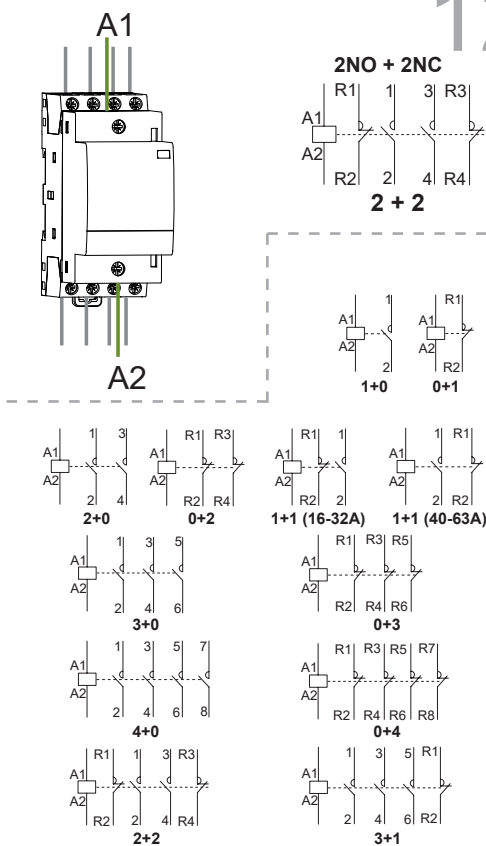

NOARK

